


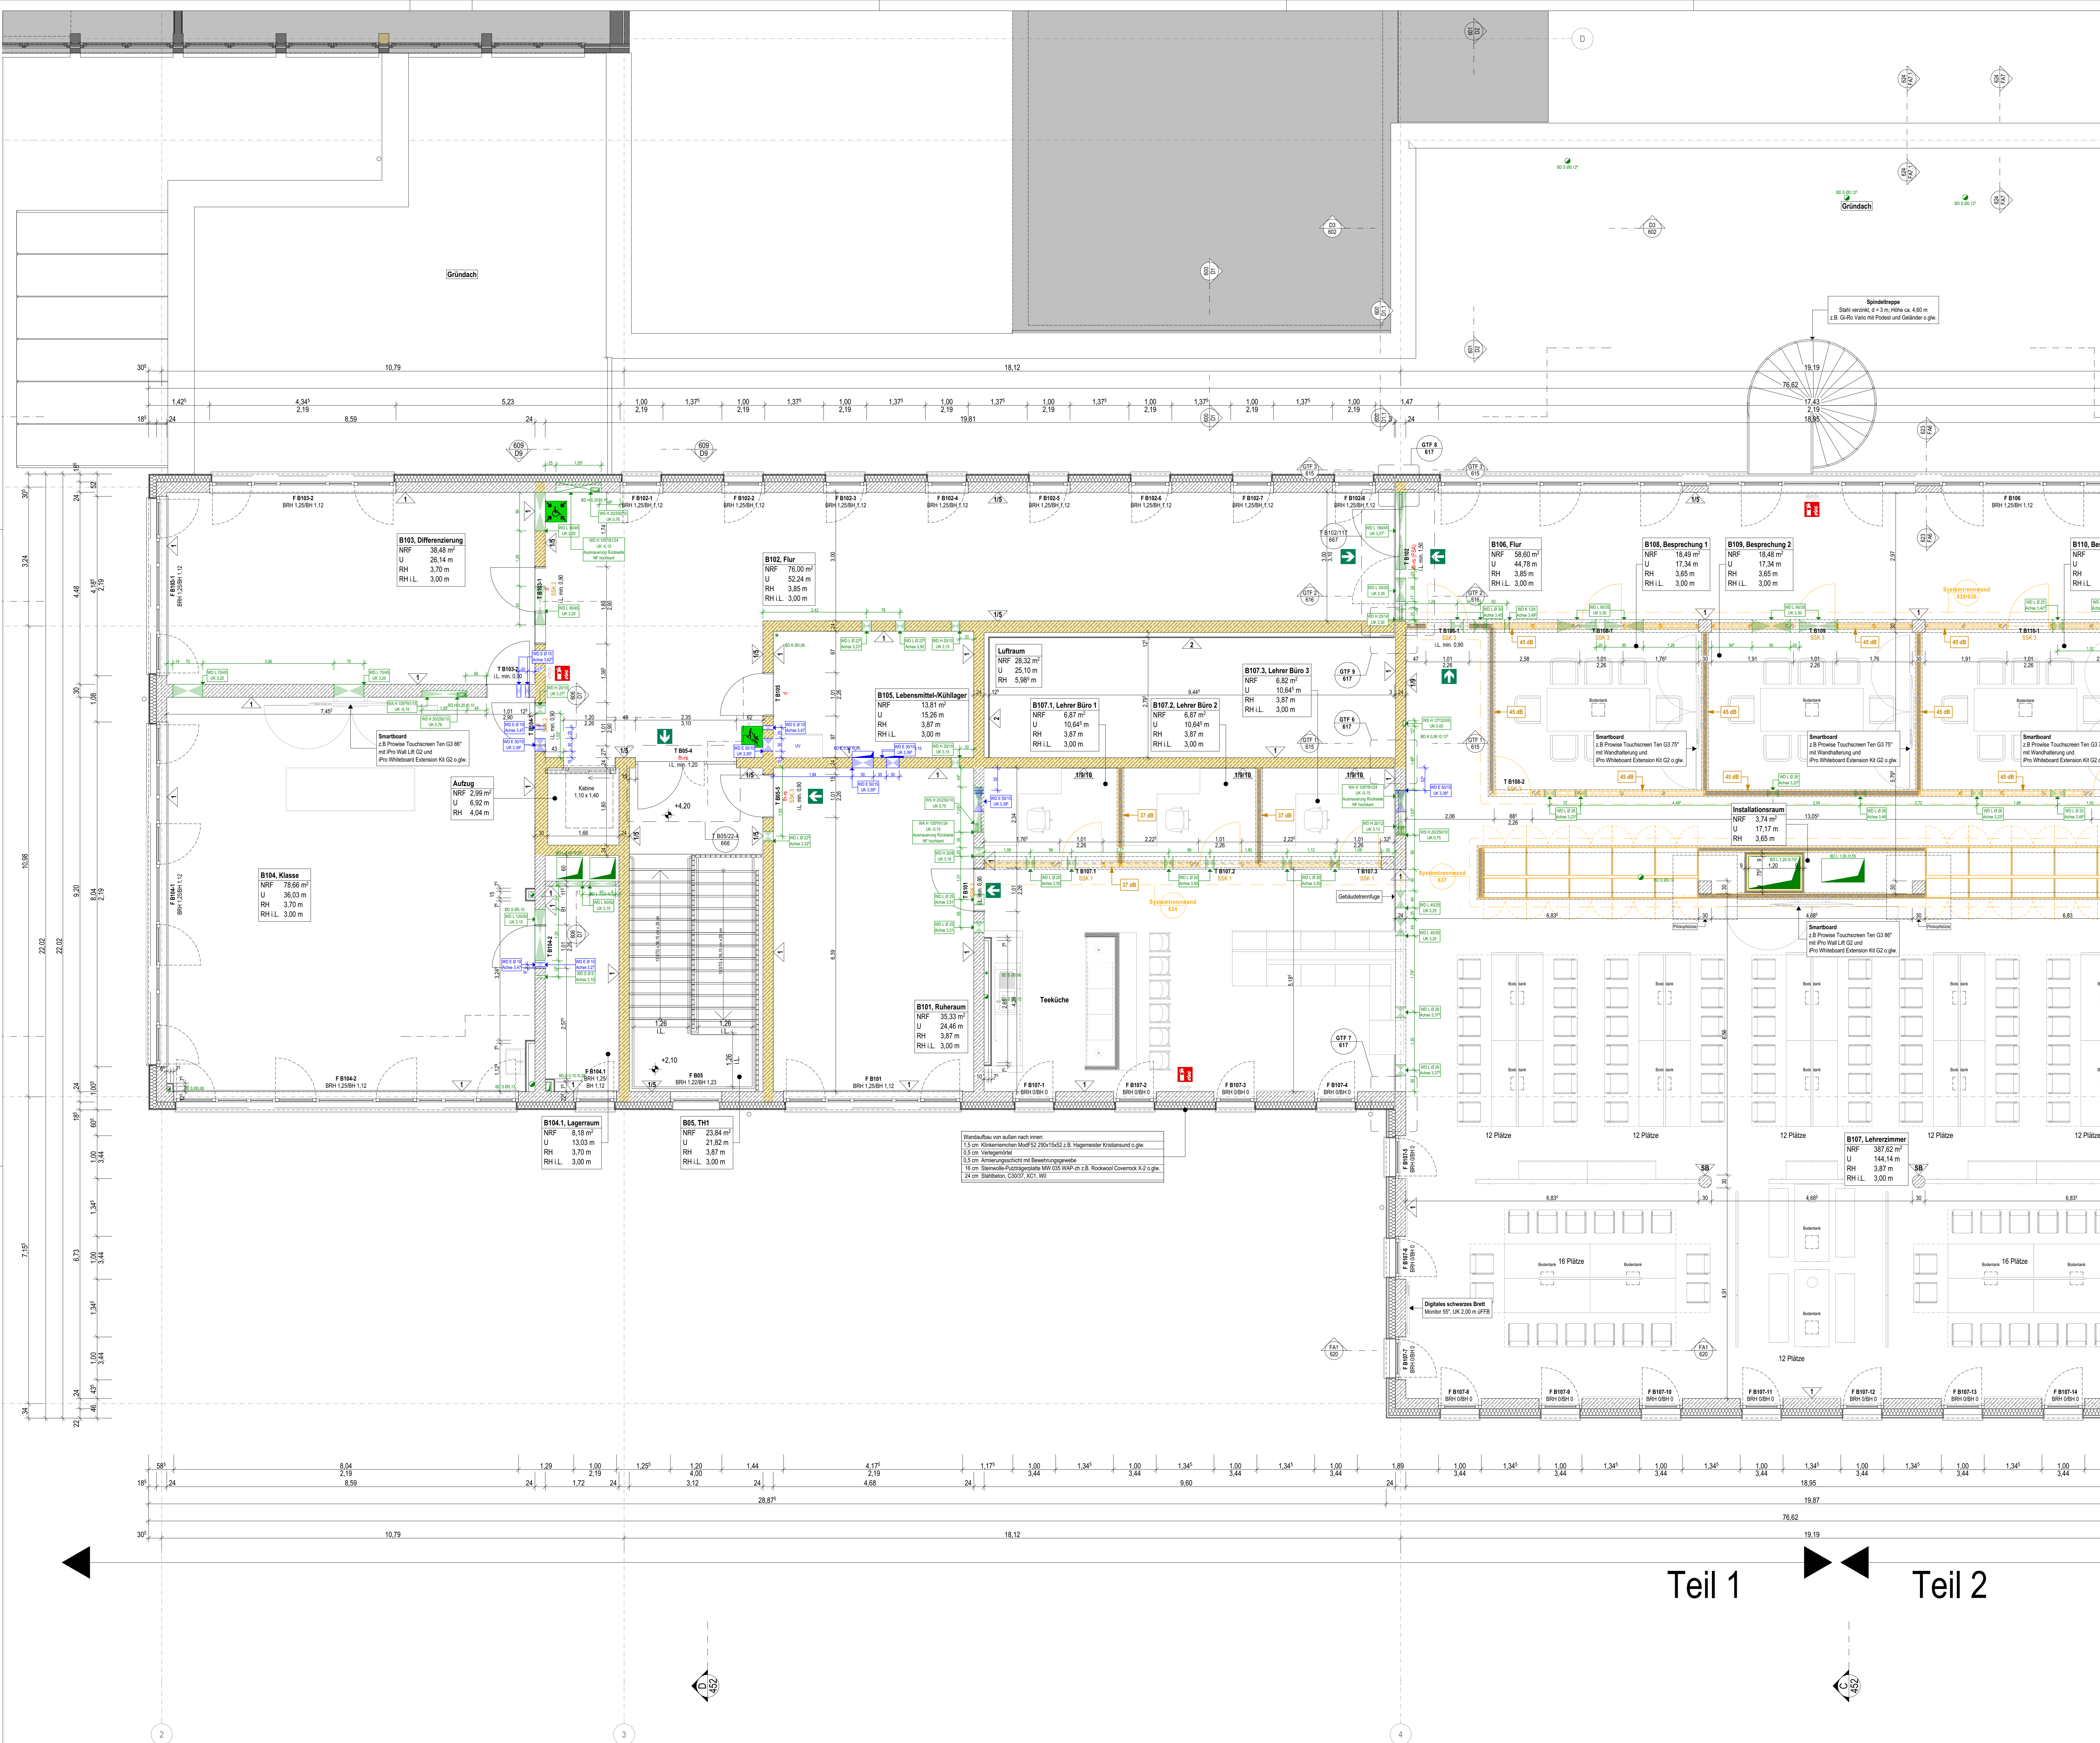

TGA		DIBW		Decke/Boden/Wand		z.B. Wandausparung Heizung Maßangaben b x h in m	
grün = Gewerk HSL		DIBW		Durchbruch/Aussparung/ Schlitz		Höhenangaben ab OKF	
blau = Gewerk ELT		DIBW		Durchbruch/Aussparung/ Schlitz		Höhenangaben ab OKF	
BAUTEILE		HÖHENANGABEN		RAUMSTEMPEL		FENSTER	
	Beton, bewehrt		OKF		OKF Ferigfußboden/	NRF:	Netto-Raumfläche
	Beton, unbewehrt/ Estrich		OKF		OKF Rohfußboden (Grundriss)	U:	Raumumfang
	WU-Beton		OKR		OKF Ferigfußboden (Schnitt)	RH:	OKF bis UK Rohdecke
	Betonfertigteile		OKR		OK Rohfußboden (Schnitt)	RH i.L.:	OKF bis UK Abhangendecke
	Mauerwerk	Höhenangaben Türen OKF bis UK Sturz, alle anderen Öffnungen OKR bis UK Sturz				BRH: Brüstungshöhe: OKF bis OKF Brüstung	
	GK-Wand	Schallschutz				BRH i.L.: Brüstungshöhe: OKR bis OKF Rohbrüstung	
	Bestand					Sicherheitsrelevante Zeichen	
	Abbruch	Schallschutz				Notausgang	
BRANDSCHUTZ		Türen		Bauteile		Sicherheitsrelevante Zeichen	
Neubau	Bestand		d	deutschland		S	deutschland
	Brandwand		S	deutschland		RS	deutschland
	Bauwand Brandwand		RS	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (30 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (60 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (90 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (120 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (150 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (180 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (240 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (300 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (360 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (420 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (480 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (540 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (600 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (660 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (720 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (780 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (840 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (900 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (960 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (1020 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (1080 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (1140 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (1200 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (1260 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (1320 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (1380 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (1440 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (1500 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (1560 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (1620 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (1680 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (1740 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (1800 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (1860 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (1920 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (1980 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (2040 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (2100 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (2160 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (2220 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (2280 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (2340 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (2400 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (2460 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (2520 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (2580 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (2640 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (2700 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (2760 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (2820 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (2880 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (2940 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (3000 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (3060 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (3120 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (3180 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (3240 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (3300 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (3360 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (3420 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (3480 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (3540 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (3600 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (3660 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (3720 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (3780 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (3840 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (3900 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (3960 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (4020 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (4080 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (4140 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (4200 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (4260 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (4320 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (4380 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (4440 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (4500 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (4560 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (4620 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (4680 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (4740 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (4800 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (4860 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (4920 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (4980 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (5040 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (5100 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (5160 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (5220 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (5280 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (5340 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (5400 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (5460 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (5520 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (5580 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (5640 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (5700 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (5760 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (5820 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (5880 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (5940 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (6000 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (6060 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (6120 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (6180 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (6240 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (6300 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (6360 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (6420 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (6480 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (6540 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (6600 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (6660 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (6720 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (6780 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (6840 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (6900 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (6960 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (7020 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (7080 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (7140 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (7200 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (7260 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (7320 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (7380 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (7440 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (7500 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (7560 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (7620 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (7680 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (7740 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (7800 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (7860 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (7920 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland
	Notfeuerbeständig (7980 Min.)		fh	deutschland		fh	deutschland