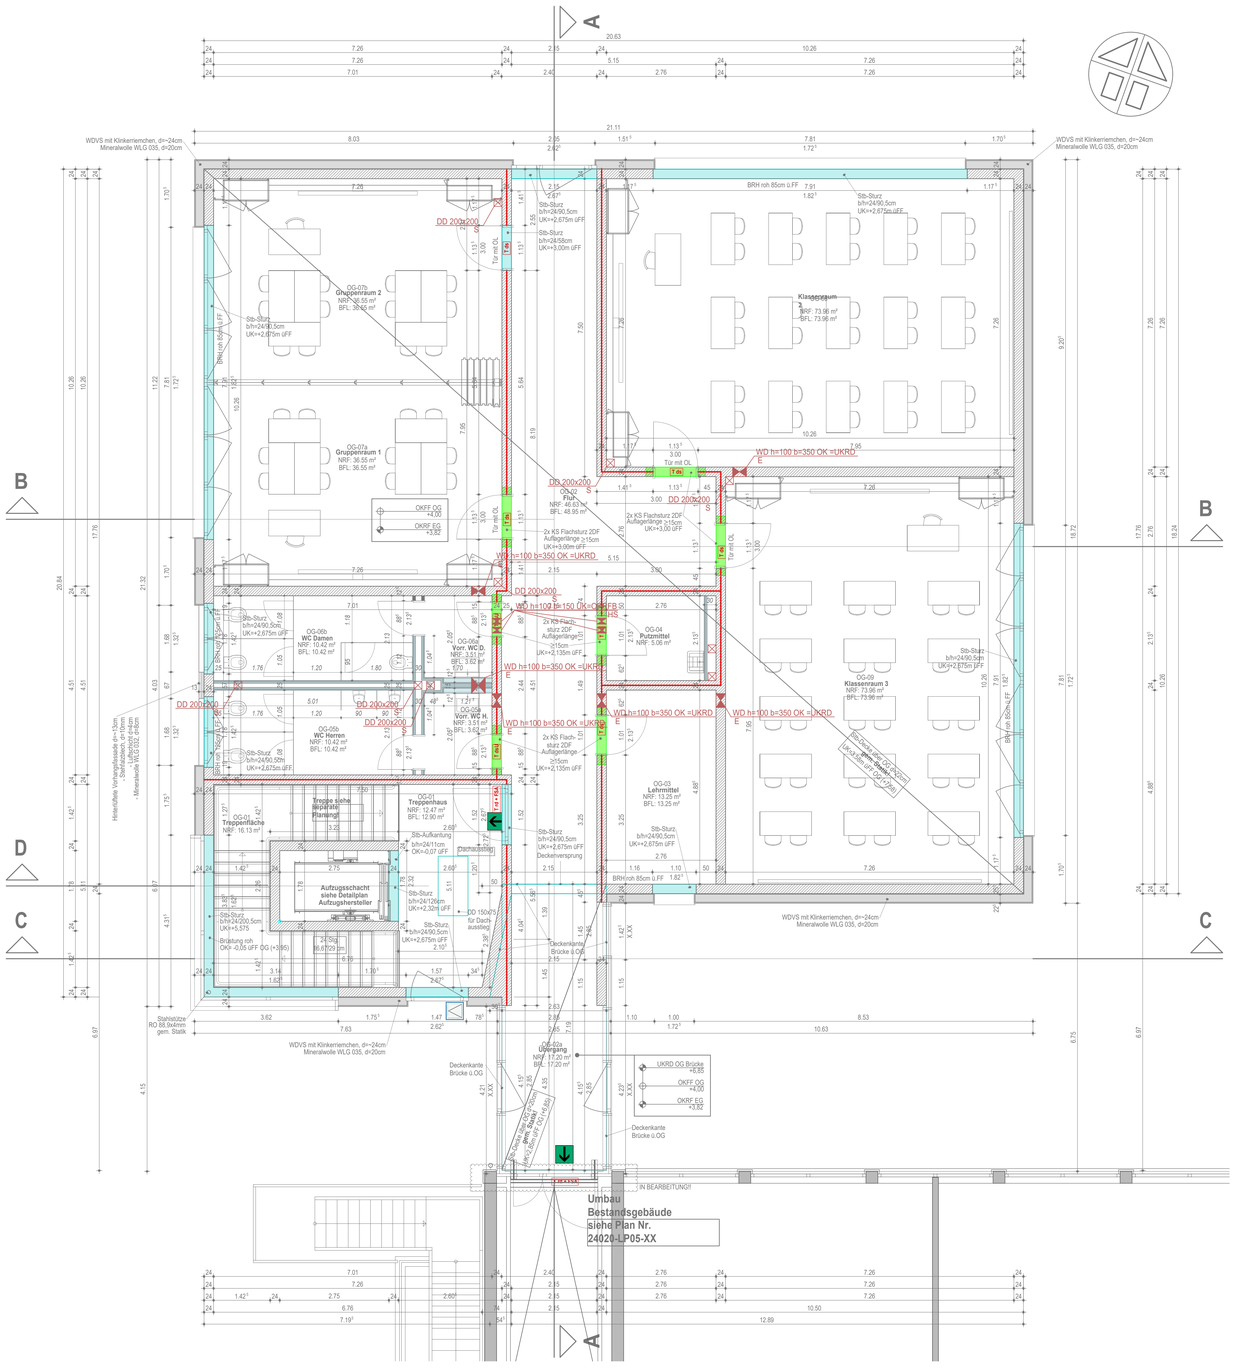

A
B
C
D
WDVS mit Klinkerriemchen, d=-24cm Mineralwolle WLG 035, d=20cm
OG-07a Gruppenraum 2 NRF: 36,55 m² BFL: 36,55 m²
OG-07a Gruppenraum 1 NRF: 36,55 m² BFL: 36,55 m²
Klassenraum 2 NRF: 73,96 m² BFL: 73,96 m²
Klassenraum 3 NRF: 73,96 m² BFL: 73,96 m²
OG-06b WC Damen NRF: 10,42 m² BFL: 10,42 m²
OG-05b WC Herren NRF: 10,42 m² BFL: 10,42 m²
OG-06a Vorr. WC D NRF: 3,51 m² BFL: 3,62 m²
OG-05a Vorr. WC H NRF: 3,51 m² BFL: 3,62 m²
OG-04 Putzmittel NRF: 3,06 m²
OG-03 Lehrmittel NRF: 13,25 m² BFL: 13,25 m²
OG-02 Flur NRF: 46,63 m² BFL: 48,95 m²
OG-02a Unterführung NRF: 17,20 m² BFL: 17,20 m²
OG-01 Treppenhaus NRF: 12,47 m² BFL: 12,90 m²
OG-01 Treppenfläche NRF: 16,13 m²
Treppe siehe separate Planung!
Aufzugsschacht siehe Detailplan Aufzugshersteller
DD 200x200
WD h=100 b=350 OK =UKRD
WD h=100 b=150 OK=OKFFB
WD h=100 b=350 OK =UKRD
Stb-Sturz b/h=24/90,5cm UK=+2,675m üFF
Stb-Sturz b/h=24/58cm UK=+3,00m üFF
Stb-Sturz b/h=24/126cm UK=+2,32m üFF
Stb-Sturz b/h=24/90,5cm UK=+2,135m üFF
Stb-Sturz b/h=24/90,5cm UK=+2,675m üFF
Stb-Sturz b/h=24/90,5cm UK=+2,675m üFF
Stb-Sturz b/h=24/111cm UK=-0,07 üFF
Stb-Sturz b/h=24/120cm UK=+5,575
Stb-Sturz, b/h=24/90,5cm UK=+2,675m üFF
Stb-Aufkantung OK=-0,07 üFF
Deckenversprung
Deckenkante Brücke ü.OG
Brüstung roh OK=-0,05 üFF OG (+3,95)
2x KS Flachsturz 2DF Auflagerlänge ≥15cm UK=+3,00m üFF
2x KS Flachsturz 2DF Auflagerlänge ≥15cm UK=+2,135m üFF
2x KS Flachsturz 2DF Auflagerlänge ≥15cm UK=+2,135m üFF
OKFF OG +4,00
OKRF EG +0,82
UKRD OG Brücke +6,85
OKFF OG +4,00
OKRF EG +0,82
BRH roh 85cm ü.FF
BRH roh 85cm ü FF
Tür mit OL
Tür mit OL
Tür mit OL